


Schemat instalacji odgromowej i uzimniającej

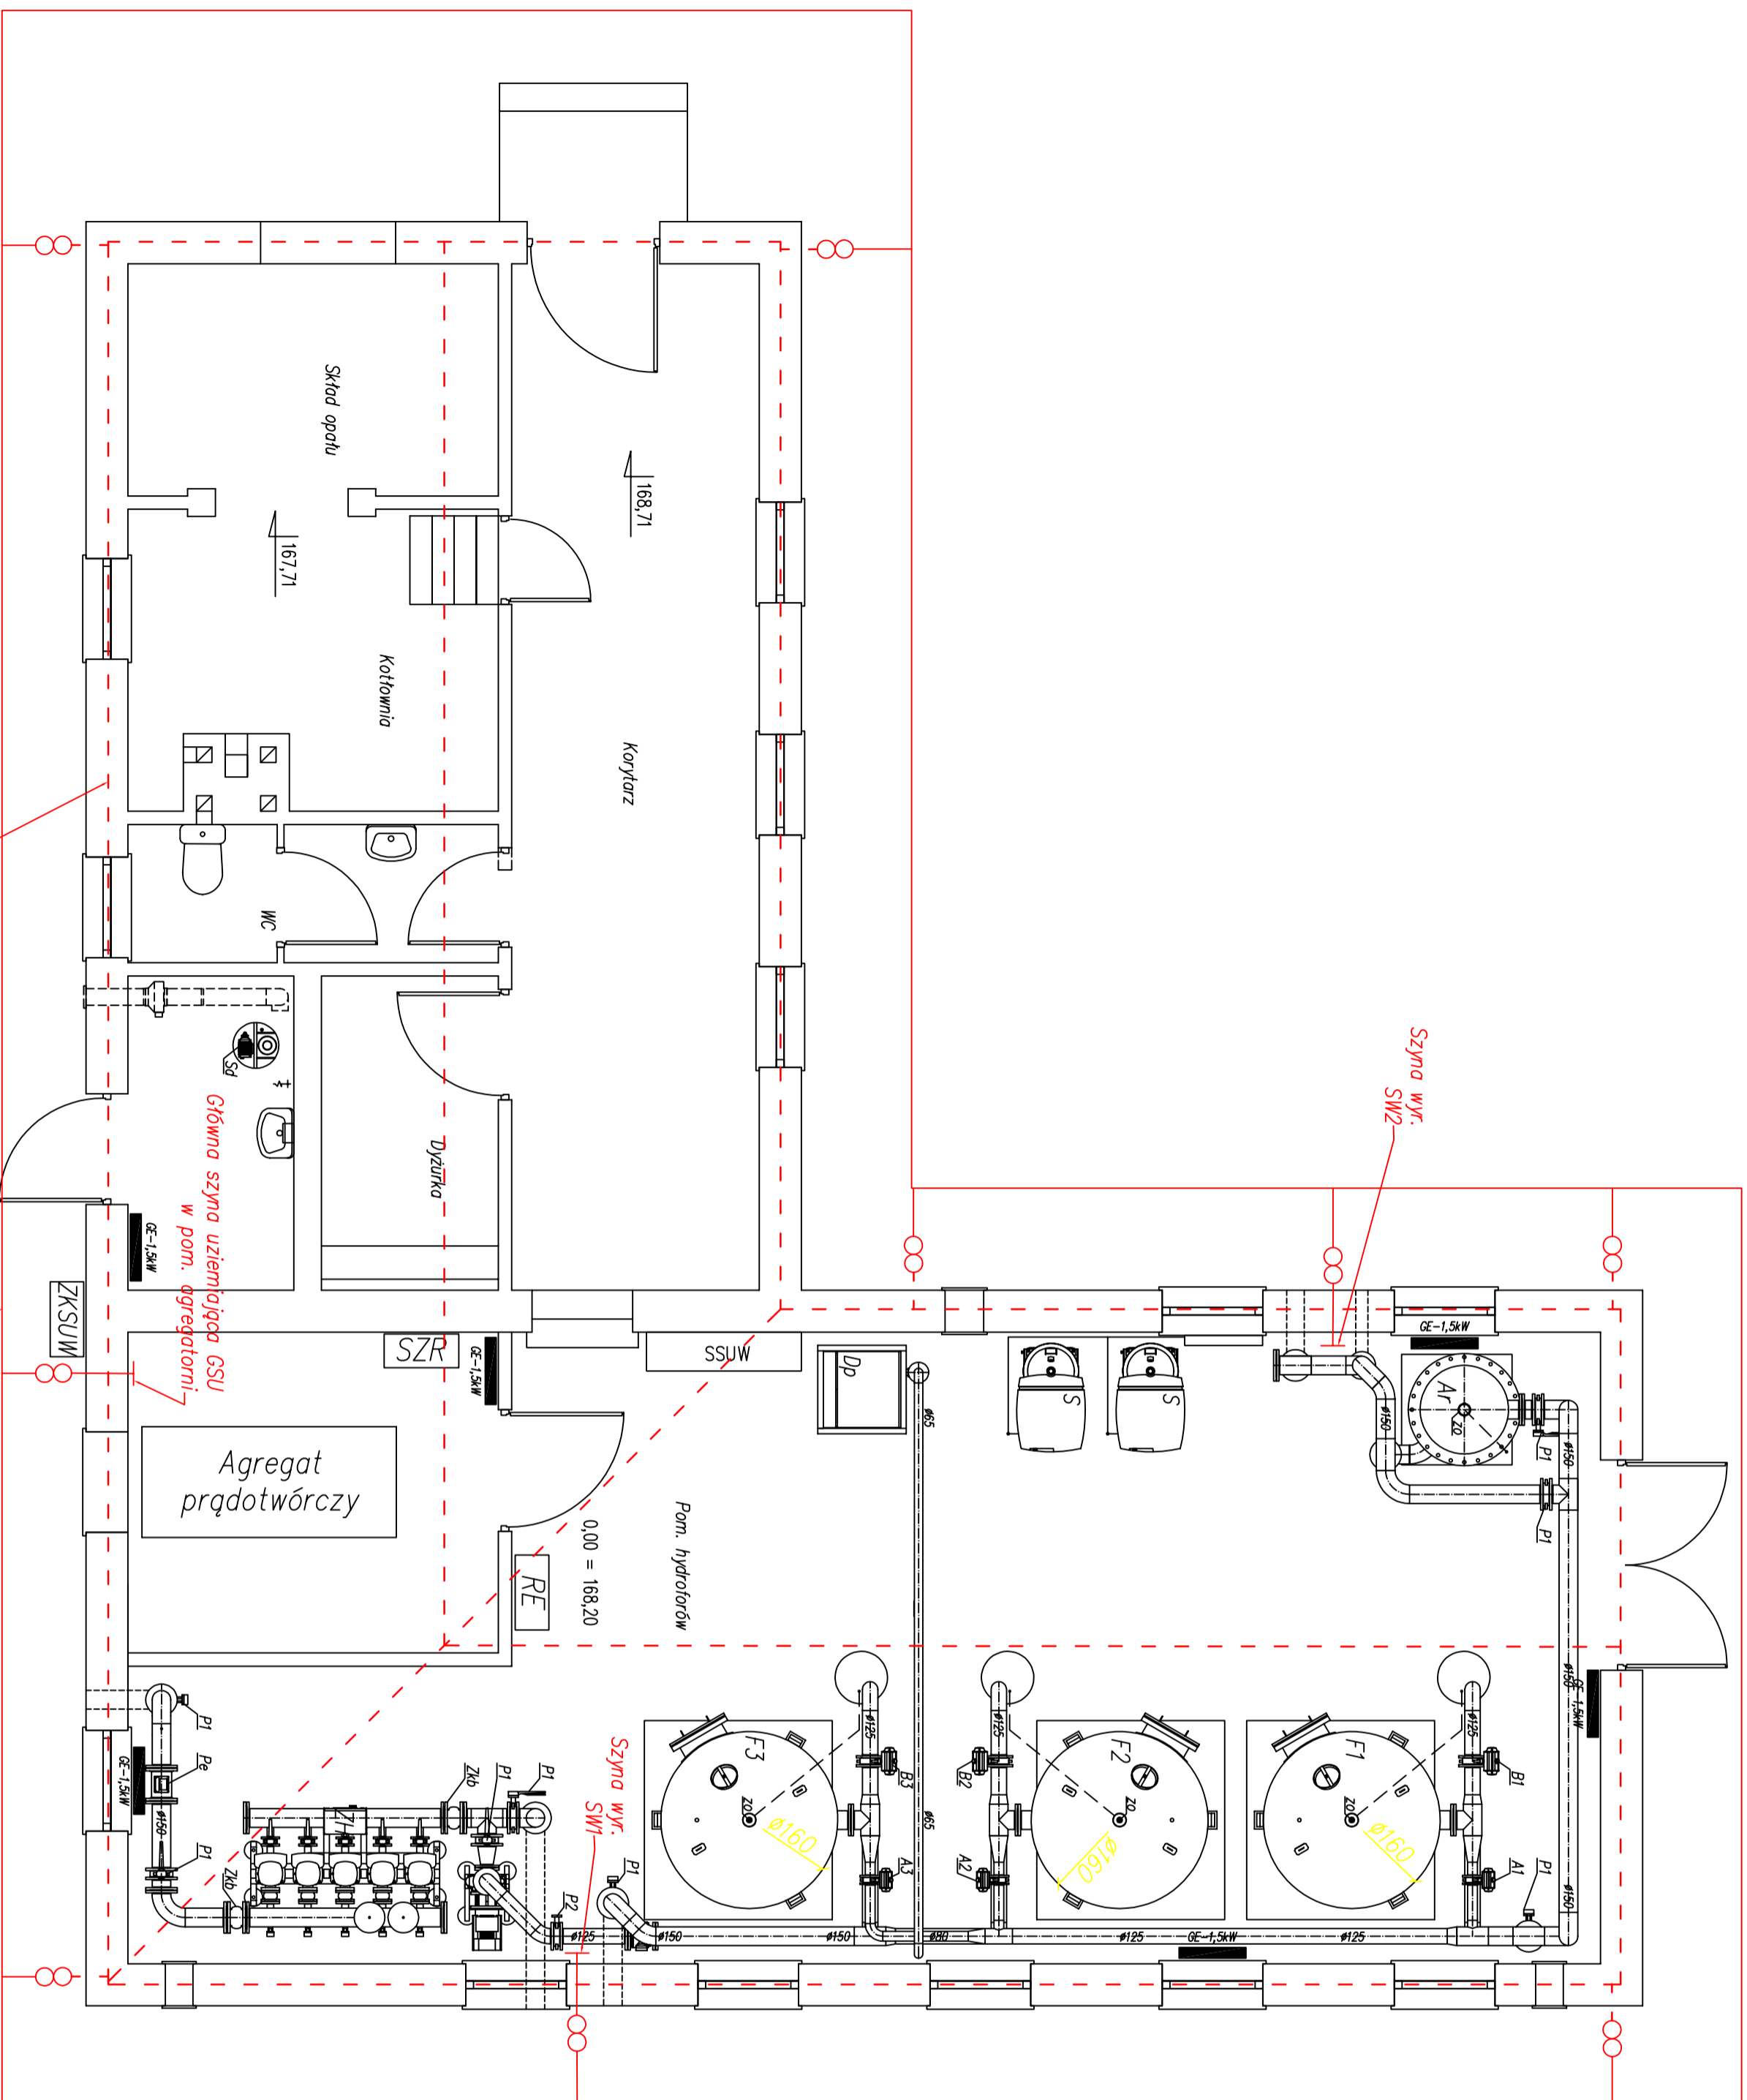

Uwaga:
Połączenia płaskownik uziemiającego wykonać jako spawane na długości min 6cm, dopuszcza się spawanie M8 z podkładkami sprężynowymi pomocy dróń lub nierdzewny M8 z podkładkami sprężynowymi lub zastosowanie specjalnych złazów typu bednarka bednarka. Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją np. lakierem asfaltowym.
Rezyngacja uziemiaenia poniżej 5 omów z uwagi na zastosowanie agregatu prądowozowego, w przypadku trudności w uzyskaniu wbić dodatkowe szpile uziemiające.

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------|
| <h1>Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Iwanicki</h1> <p>ul. Warszawskiej 1a/3, 16-420 Czarna Białostocka, tel. 660 485 486, e-mail: warszawspawe@poczta.onet.pl</p> | | | |
| Projektant: | ingr. inż. Paweł Iwanicki | PI.010806/PWOE/13 | |
| Utworzenie i aktualizacja projektu wykonanego i zatwierdzonego przez projektanta nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności projektanta za zakres i jakość wykonania i akceptacji technicznej projektu. | | | |
| Sprawdzający: | inż. Leonard Oryliński | BL/136/89 | |
| Utworzenie i aktualizacja projektu wykonanego i zatwierdzonego przez sprawdzającego nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności sprawdzającego za zakres i jakość wykonania i akceptacji technicznej projektu. | | | |
| Nazwa projektu: | Remont i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Działkach Cerkiewnych oraz stacji wodociągowej na terenie gminy. | | |
| Obiekt: | Działka nr 654/9 Działka Cerkiewna, gmin. Działka Cerkiewna | | |
| Investor: | Gmina Działka Cerkiewna, ul. Główna 85, 17-204 Działka Cerkiewna | | |
| Tytuł rysunku: Schemat instalacji odgrzewowej i uzdatniającej | | | |
| Skala: | Data: | N. projektu: | Brzozda: |
| 1-50 | 18.05.2016 rok | 0 1:2P/17-16SS-UV | Elektryczna |
| | | | E-5 |
| | | | 50 |