


Profil kanalizacji chlorowni

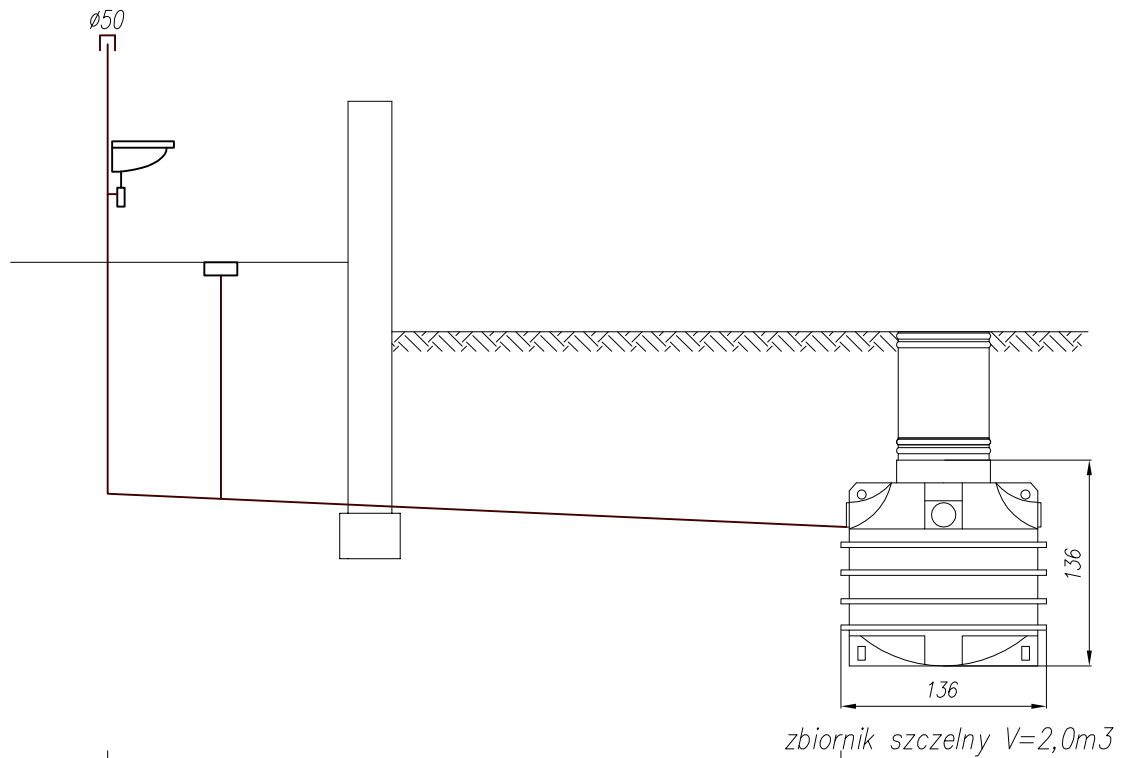

Poziom porównawczy – 165,00m n.p.m.		
Rzędna terenu [m n.p.t.]	168,71	168,25
Rzędna dna przewodu	167,18	166,96
Przykrycie przewodu [m]	1,42	1,18
Spadek / Odległość	4,5%	4,85
Długość [m]	0,00	4,85
Um		Zb
PVC110		

Obiekt	Przebudowa (modernizacja) i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych oraz sieci wodociągowej na terenie gminy				
Adres	Działka nr 664/9 Dubicze Cerkiewne; gm. Dubicze Cerkiewne				
Inwestor	Gmina Dubicze Cerkiewne ul. Główna 65; 17-204 Dubicze Cerkiewne				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI CHLOROWNI			Skala	Nr.rys 9
	Imie i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91	18.05.2016	
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08	18.05.2016	